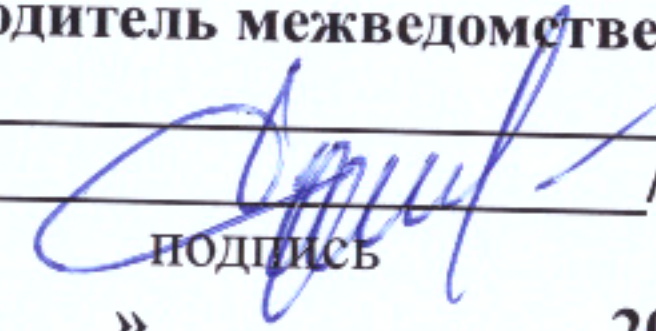


УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель межведомственной рабочей группы

 / Румянцев В. К. /
подпись Ф. И. О.
« ____ » ____ 20 ____ г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № от « ____ » ____ 20 ____ г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный центр» города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области
(полное юридическое наименование объекта)

446205, Россия, Самарская область, город Новокуйбышевск, ул. Бочарикова, 8Б, Кудряшова Ольга Валериевна, директор 88463541210
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта город Новокуйбышевск

2. Ведомственная принадлежность Поволжское управление Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная

5. Объем предоставляемых услуг 673, 1200 чел.
(федеральная, областная, муниципальная)

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее 3х этажное здание; материал стен – кирпич; материал лестниц – бетон; перекрытия железобетонные

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов один парадный, два эвакуационных

8. Год постройки 1993

9. Год последней реконструкции _____

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		266	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Остановка «Церковь»; троллейбус № 11,12,15,16; автобус № 1,4,5,7к,9к,10к,13,15,24,1,10,13,14; маршрутное такси № 1,11,14,30	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 2,5 см	Съезды с уклоном более 10%	есть
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,5	К, О		
	Информация об объекте	наличие	-	К, О, С, Г	установка	
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	-	К, С, О		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	-	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	-	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С		
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	+	К, О, С		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного	$\geq 2,0$ м	3,7	К		

движения					
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	-	К		
Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	установка	
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	нет	С	установка	
Места отдыха	наличие	нет	К, О	установка	
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)				-	
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О		
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)		К		
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие		К		
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К		
Съезд с тротуара на проезжую часть:		-			
Угол уклона	$\leq 1:12$	нет	К		
Ширина	$\geq 1,0$ м	нет	К		
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	нет	К		
Открытая лестница		нет			
Ширина лестничных маршей открытых	$\geq 1,35$ м	нет	О, С		

лестниц					
Марш лестницы	3-12 ступеней	нет	О, С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	нет	О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	нет	О, С		
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	нет	О, С		
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	нет	С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	нет	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	О, С		
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	нет	О, С		
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	нет	С		
Пандус на рельефе					
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	нет	К		
Уклон	≤ 8 %	нет	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	нет	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	нет	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет	К, О		
- горизонтальные завершения поручня вверху,	$\geq 0,3$ м	нет	К, О		

	внизу с не травмирующими окончанием					
	Длина марша пандуса	≤ 9 м	нет	К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	нет	К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	нет	К, О		
	Разворотные площадки:					
	- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
	- нижнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	нет	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	1м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или	7.6 X 5.4	К		

	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	1, 5 x 1,85 м ≥2,2 x 2,2 м	нет	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	нет	К, О, С	установка	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	есть	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	+	К, О, С		
	Навес	наличие	есть	К, О		
	Водоотвод	наличие	есть	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	нет	К		
	Информация об объекте	наличие	+	Г		
	Лестница наружная	наличие	+			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	нет	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	нет	О, С	установка	
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С	установка	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О, С		

- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	О, С		
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	нет	О, С		
Пандус наружный	наличие	нет		создание	
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	К		
Уклон	$\leq 8\%$	нет	К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	нет	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О		
Разворотные площадки:		нет			
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	нет	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	нет	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	нет	К, О		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	К, О		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	нет	К, О		
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		
Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С	установка	

Тамбур						
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,2 x 2,7	К			
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О			
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,5	К, О			
- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,05	К	ремонт		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02	наличие	нет	О, С		

м						
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет				
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	К			
Уклон	$\leq 8\%$	нет	К			
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К			
Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К			
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О			
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	нет	К			
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	нет	О			
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	К			
Пандус переносной	наличие	нет	К			
Подъемник для инвалидов:						
- стационарный	наличие	нет	К			
- мобильный	наличие	нет	К			
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2.9	К			
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	есть	К			
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	установка		
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	установка		
Речевые информаторы и маяки	наличие	+	С			
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г	установка		

Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г	установка	
Тактильная схема	наличие	нет	С	создание	
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г		
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	нет	О	создание	
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	+	К		
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С	установка	
Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С	создание	
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
Контрастная маркировка	наличие	нет	С		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	+	О		
- горизонтальные завершения поручней	наличие	нет	О		
Пандус внутренний на этаже		нет			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	К		
Уклон	$\leq 8 \%$	нет	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К		
Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		

Поручни с двух сторон:		наличие	нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	нет	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	нет	О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Лестница №						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	нет	С	создание	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С	установка	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	нет	О, С		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	создание	
	Лифт пассажирский	наличие	нет			
	Кабина:					
	- габариты (глубина x ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м	нет	К		
	- ширина дверного проема	≥ 0,95 м	нет	К		
	- Поручни	наличие	нет	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	нет	Г, С		
	Знак доступности	наличие	нет	К		

Указатели номера этажа напротив лифта		наличие		К, Г	установка	
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок					
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	1	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	1.5	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
	Обслуживание в спортзале					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	1,25	К		
	Высота порога	≤ 0,025 м	0,01	К		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	нет	К		
	- высота прописных букв	≥ 0,025 м	нет	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,0	О	создание	
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	12,7 x 27,4 м	К	создание	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,76	К, О		
	Обслуживание в столовой					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	1,10	К		
	Высота порога	≤ 0,025 м	0.025	К		

Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:		+			
- размещение на высоте	$\leq 1,8 \text{ м}$	нет	К		
- высота прописных букв	$\geq 0,025 \text{ м}$	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2 \text{ м}$	+	О		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	12,3 x 12 м	К	создание	
Стол с высотой рабочей поверхности					
Обслуживание в классах					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9 \text{ м}$	0,85	К	ремонт	
Высота порога	$\leq 0,025 \text{ м}$	-	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8 \text{ м}$	нет	К		
- высота прописных букв	$\geq 0,025 \text{ м}$	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2 \text{ м}$	+	О		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	создание	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,7	К, О		
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
Доля мест для колясочников	$\geq 2 \%$	нет	К	создание	
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2 \text{ м}$	-	К		
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	нет	Г	установка	

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	нет		создание	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	создание	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,8	К, О	ремонт	
	Открывание дверей	наружное	+			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	нет	С	установка	
	Количество кабинок	≥ 1 шт.	1	К, О		
	• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,8	К, О	ремонт	
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	0,6 X 1,2	К	ремонт	
	- опорные поручни	наличие	нет	нет	установка	
	в т.ч. откидные	наличие	нет	К	установка	
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	нет	К	установка	
	Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м	0,7 x 1,2		замена	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	нет	К	реконструкция	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	нет	К, О	установка	

Раковина: с опорным поручнем	наличие	нет	К, О	замена	
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	-	К		
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м	-	К, О		
Писсуар располагать на высоте от пола	наличие	-	К		
	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы	-	К		
Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	нет	К, О	установка	
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	нет	К, О		
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	нет	С	ремонт	
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	нет	К, О, С	установка	

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие		К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	+	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5 \text{ м}$	+	К, О, Г, С		

высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	создание	
Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	нет	К, О, Г, С		
высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	К, О, Г, С		
освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С		
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С	установка	
высота размещения	1,3 – 1,4 м	нет	С		
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С		
на кнопках управления лифта	наличие	нет	С		
на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С		
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г	установка	
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г		
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К		
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	установка	
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	установка	
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	установка	

Приложения

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)